


Karta Katalogowa

KOD:	ART.2424
NAZWA:	KUREK KULOWY ZE ŚRUBUNKIEM, Z DŁAWIKIEM, Z ALUMINIOWYM MOTYŁKIEM
INFORMACJE:	- Do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach, - Materiały korpusu i kuli: miedź - Uszczelnienie kuli: PTFE - Wyposażone w śrubunek, dławik i aluminiowy motylek w kolorze czerwonym Wysokiej jakości kurki kulowe TYP 2424 do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach, wykonane z miedzi z uszczelnieniem kuli PTFE, wyposażone w dławik w wersji z aluminiowym motyłem i śrubunkiem w kolorze czerwonym. Wszystkie kurki są piaskowane i po tej operacji niklowane. Kurki charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Kurki przystosowane do wody pitnej.

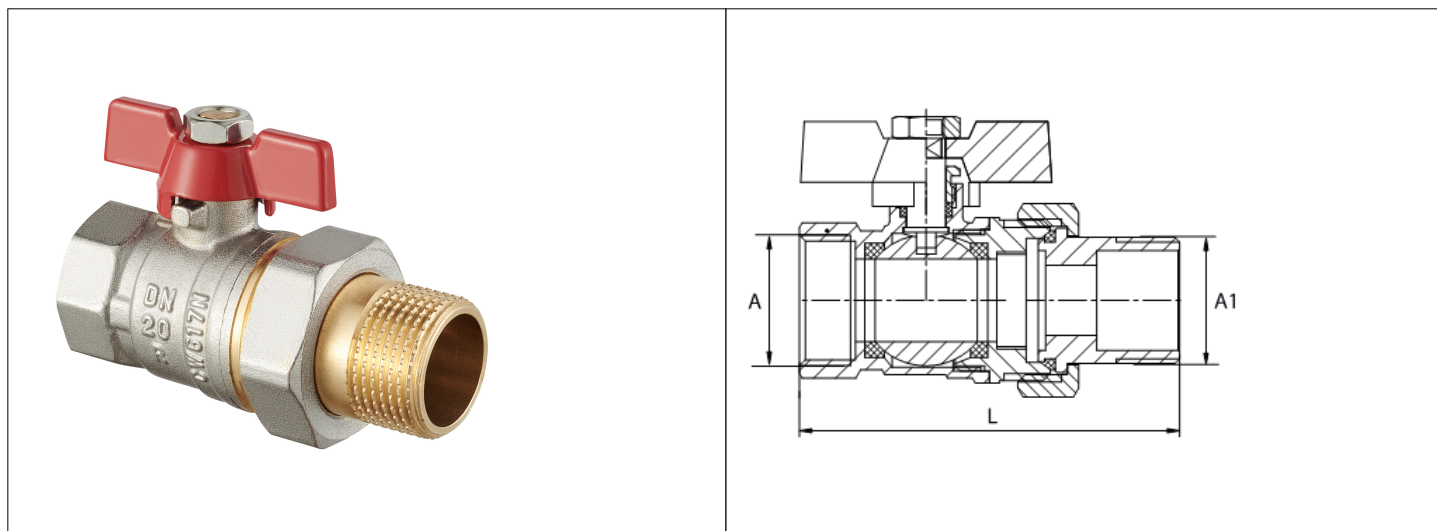

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.2424-15.D	5907547678851	156	13
ART.2424-20.D	5907547678868	96	8
ART.2424-25.D	5907547678875	54	6

PARAMETRY:

KOD	ŚREDNICA OTWORU KULI	WYMIAR L [MM]	WYMIAR A/A1			
ART.2424-15.D	13 mm	68,5	G 1/2, G 1/2 B			
ART.2424-20.D	17 mm	77	G 3/4, G 3/4 B			
ART.2424-25.D	21 mm	92	G 1, G 1 B			

WŁAŚCIWOŚCI:	Klasa ciśnieniowa ≤ 20 bar Klasa temperaturowa ≤ 120°C Reakcja na ogień Klasa A1 Medium: woda; woda/glikol (50/50%) System 3 System 4 Znak: B													
MATERIAŁY:	<table><tr><th>ELEMENT</th><th>MATERIAŁ</th></tr><tr><td>KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK, NAKRĘTKA ŚRUBUNKU, ŁĄCZNIK</td><td>MOSIĄDZ</td></tr><tr><td>KULA</td><td>MOSIĄDZ CHROMOWANY</td></tr><tr><td>UCHWYT MOTYLEK</td><td>ALUMINIUM</td></tr><tr><td>USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA</td><td>PTFE</td></tr><tr><td>NAKRĘTKA</td><td>STAL</td></tr></table>	ELEMENT	MATERIAŁ	KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK, NAKRĘTKA ŚRUBUNKU, ŁĄCZNIK	MOSIĄDZ	KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY	UCHWYT MOTYLEK	ALUMINIUM	USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE	NAKRĘTKA	STAL	
ELEMENT	MATERIAŁ													
KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK, NAKRĘTKA ŚRUBUNKU, ŁĄCZNIK	MOSIĄDZ													
KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY													
UCHWYT MOTYLEK	ALUMINIUM													
USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE													
NAKRĘTKA	STAL													
NORMY:	INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ITB-KOT-2020/1412 wydanie 1, 2020 r													
ATEST:	B.BK.60110.1831.2022													
DEKLARACJA:	KDWU Nr 5/A													
TYP PRODUKTU:	2424													
GWARANCJA:	5 lat													